


1: Magnetschuhe zur Sicherung von Abdeckplatten in Schalträumen mit Kabelzwischenböden



Die Sicherung von Abdeckplatten bei Arbeitsstellen in Kabelzwischenböden ist zwingend notwendig.

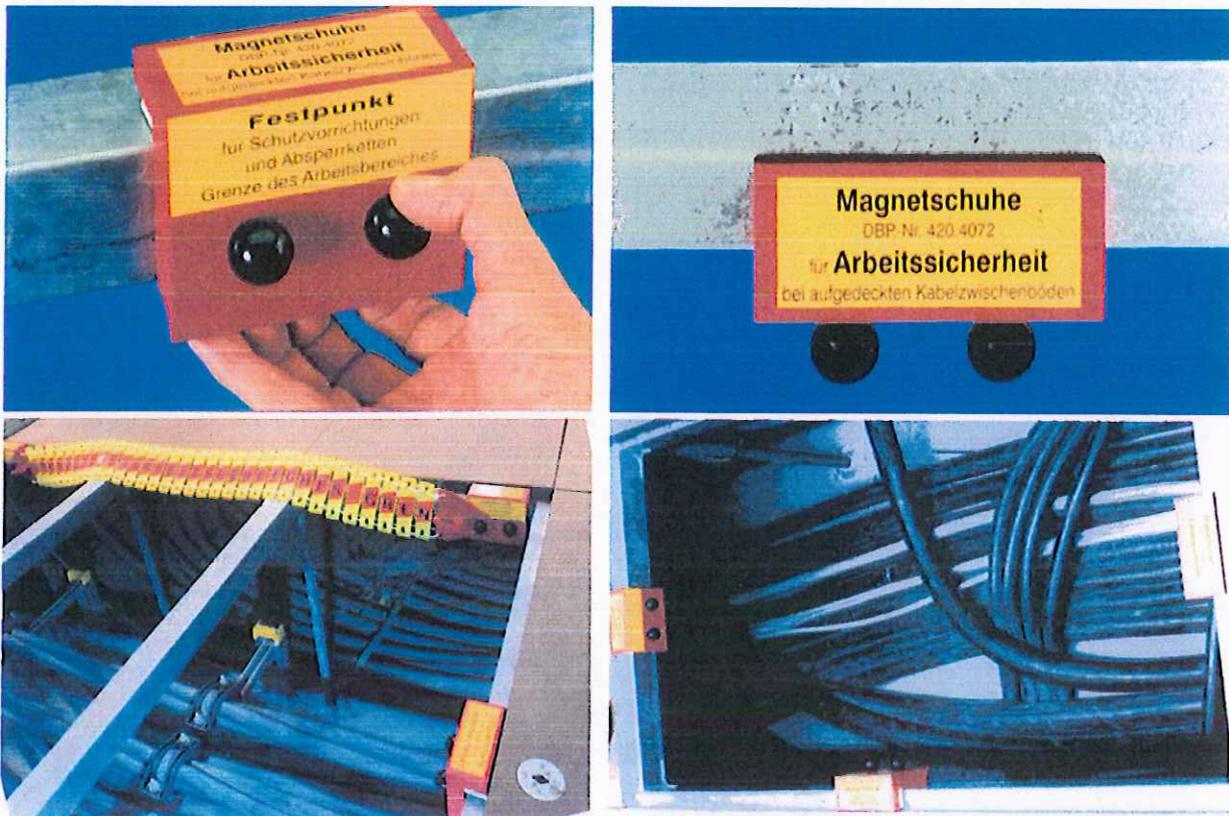

Absperrungen, Kennzeichnungen und die Sicherung von Arbeitsstellen in Schaltanlagen erfolgen mit **Magnetschuhen** im Hinblick auf Arbeitssicherheit als optimale Maßnahme nach BGV A1; BGV A3 und DIN VDE 0105 Teil 100. Fordern Sie unsere spezifischen Unterlagen und Prüfberichte an.